



Via Beata Domicilla


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via Beata Domicilla
Note di posizionamento:	Giardino Scuola Materna
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 22.11.2010 al 13.12.2010 (esclusi i giorni dal 4.12.2010 al 9.12.2010 per problemi tecnici della centralina)
Codice centralina:	WJ31128
Descrizione dell'area intorno al sito: 2 impianti di telefonia mobile e 2 impianti radiofonici nel raggio di 500 m circa	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	0.5	0.93

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

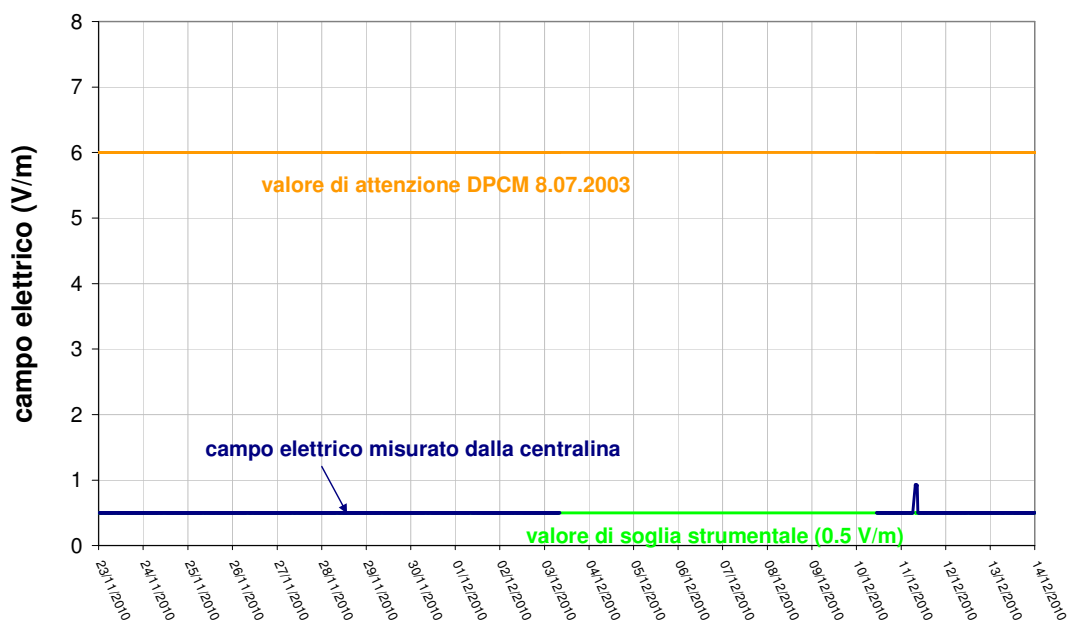

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.