



## Hotel Moderno


### DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

<b>Indirizzo:</b>	Viale Martelli
<b>Note di posizionamento:</b>	Lastrico solare Hotel Moderno
<b>Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003</b>	20 V/m per il campo elettrico
<b>Periodo di monitoraggio:</b>	dal 04.02.2010 al 07.03.2010
<b>Codice centralina:</b>	WJ31132
<b>Descrizione dell'area intorno al sito:</b> 5 impianti di telefonia mobile e 3 impianti radio nel raggio di 500 m	

### RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.87	1.16	1.65

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

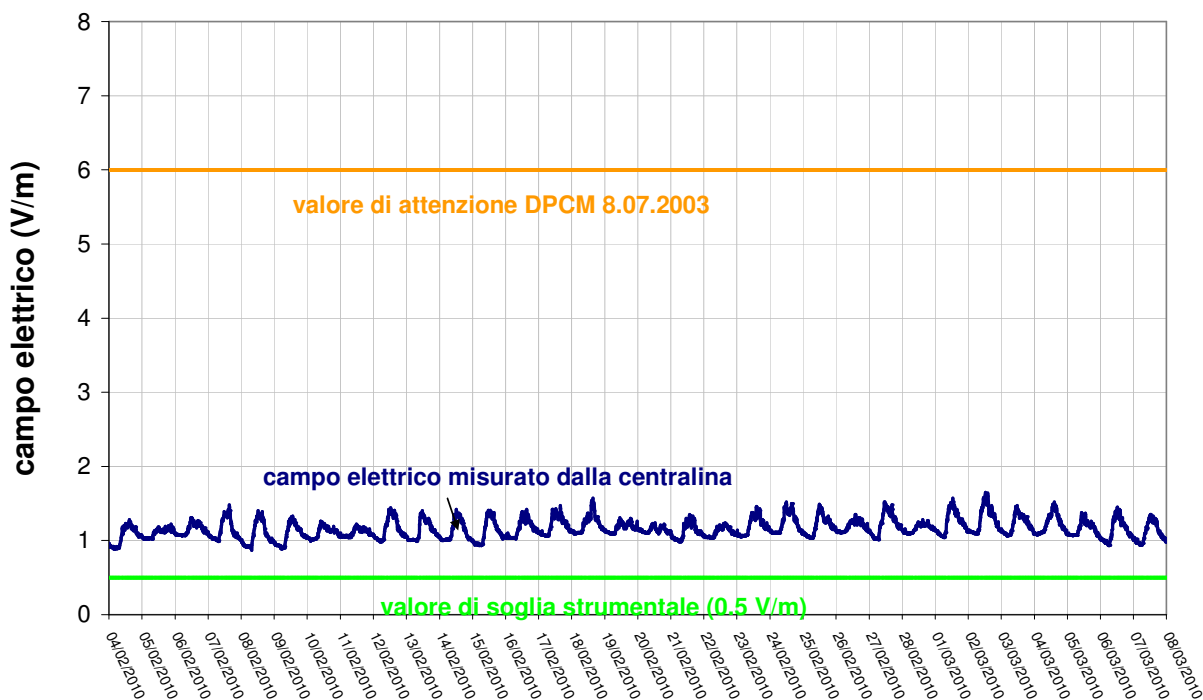

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.