



Via Molinari


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via Molinari
Note di posizionamento:	Scuola Primaria "Collodi"
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 20.05.2009 al 16.06.2009
Codice centralina:	WJ31131
Descrizione dell'area intorno al sito: 5 impianti di telefonia mobile, 1 impianto DVBH e 1 impianto radiofonico nel raggio di 500 m circa	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	0.51	0.9

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

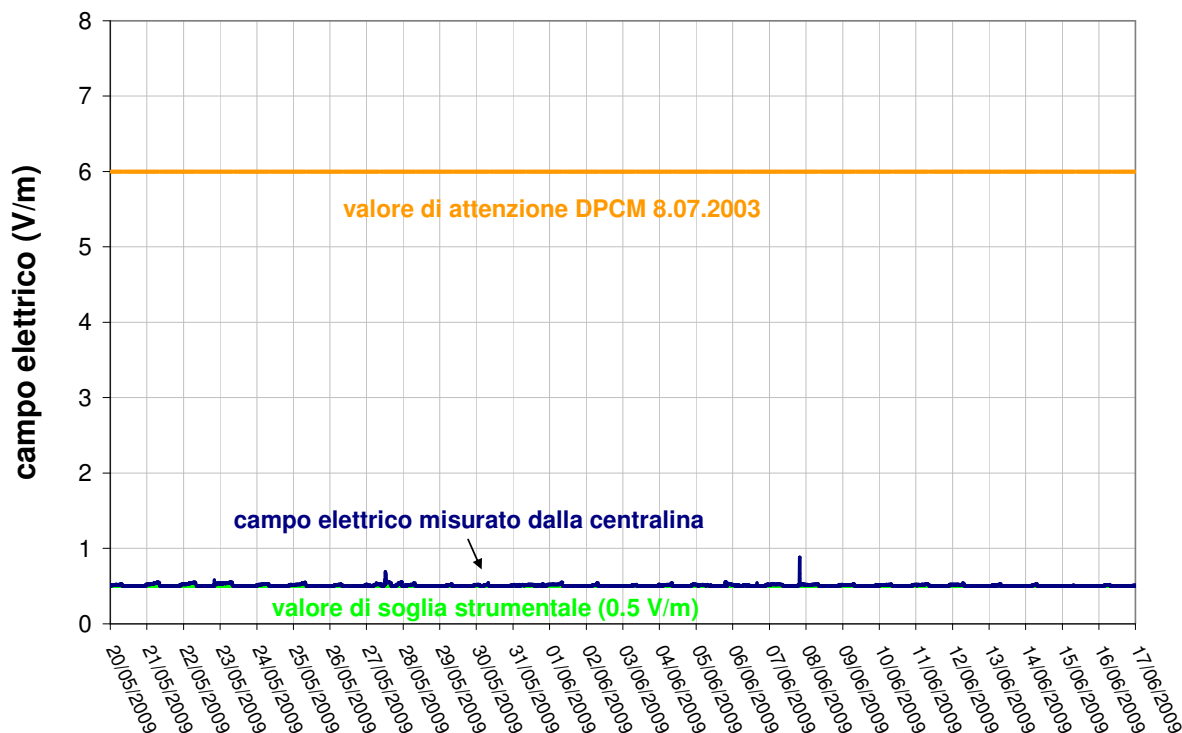

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.