

Monitoraggio in continuo dei livelli di campo elettromagnetico nel comune di Pordenone

ISTRUZIONI PER LA CONSULTAZIONE


<http://webgis.comune.pordenone.it>

L'applicazione si apre con una visione d'insieme di tutto il territorio comunale di Pordenone.


Sulla sinistra è presente la legenda con i simboli relativi a:

- impianti di telefonia mobile (antenne) – simbolo rosso;
- punti di rilevamento (centraline) - triangoli verdi o gialli a seconda se, al momento della consultazione, la centralina è presente in quel punto o lo è stata in passato.

Con gli strumenti di ingrandimento è possibile selezionare la zona di interesse ed individuare nel dettaglio la collocazione delle antenne o delle centraline di rilevamento.

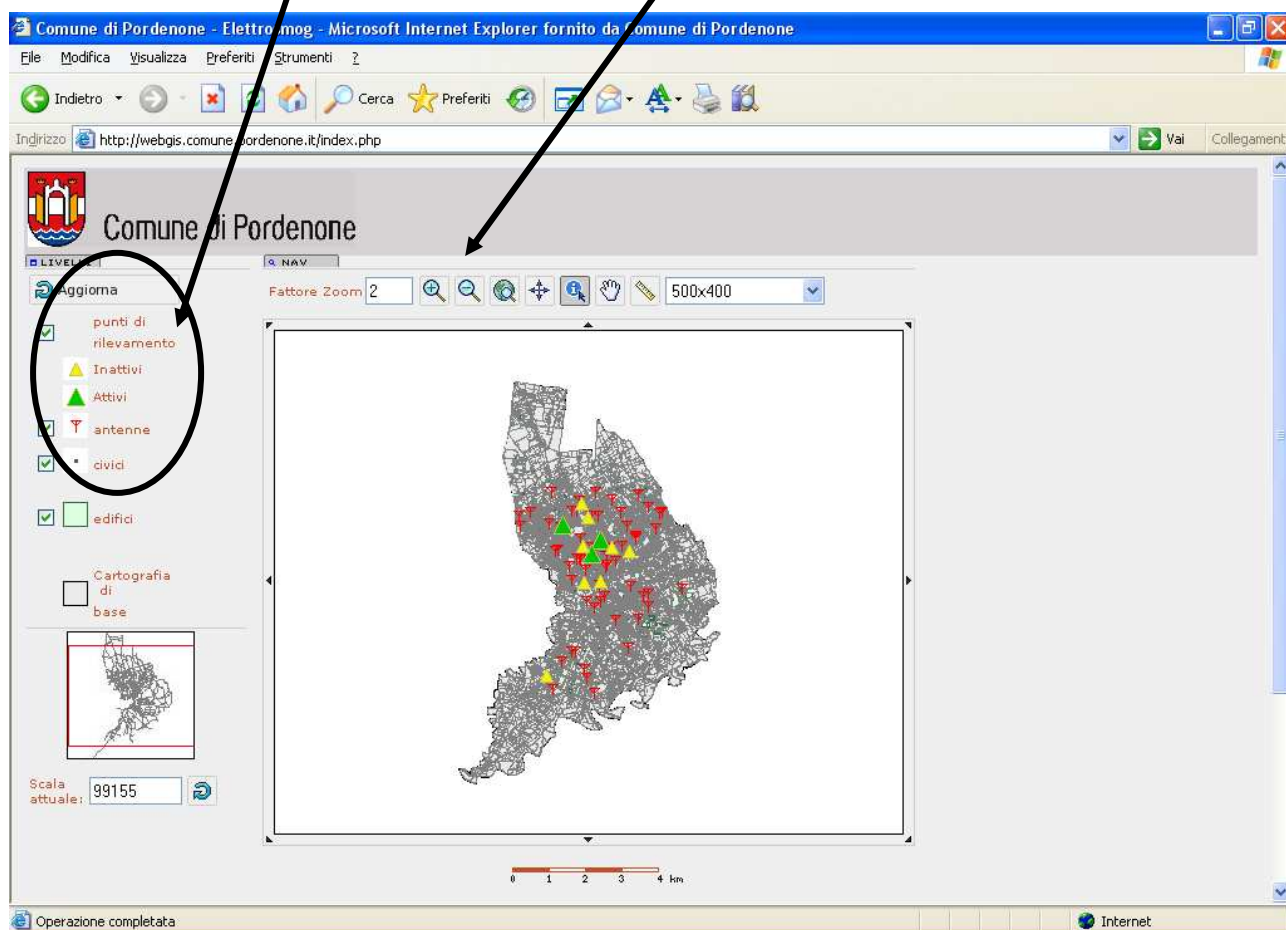


Una volta ingrandita la finestra ad una scala adeguata è possibile, selezionando il simbolo di informazioni e cliccando quindi sul punto di collocazione dell'antenna, ottenere informazioni sul gestore e sul sistema di telefonia installato.

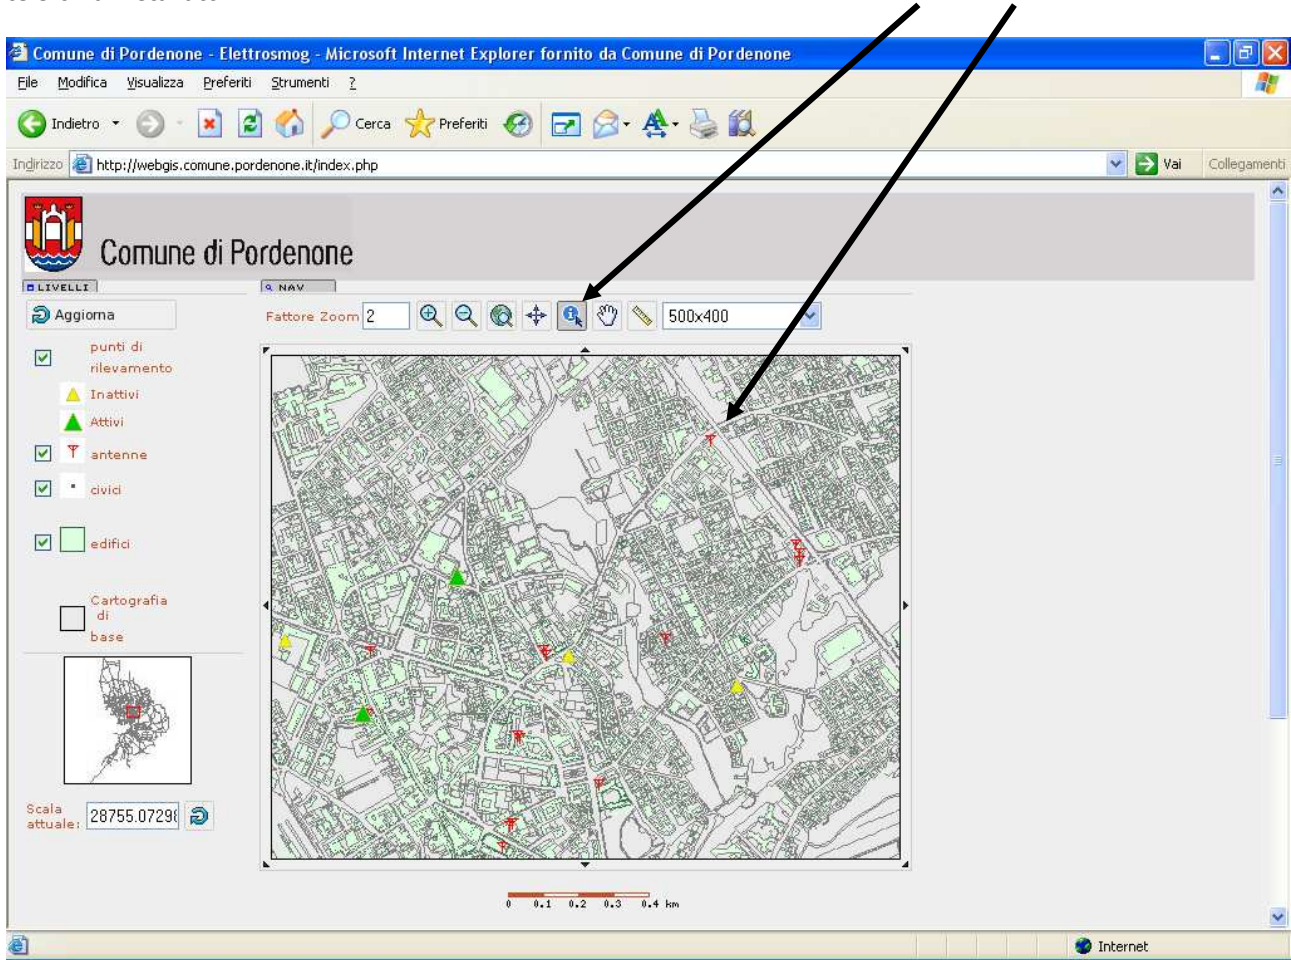

Si riporta qui sotto un esempio del risultato:




Allo stesso modo, una volta ingrandita la finestra ad una scala adeguata, selezionando il simbolo di informazioni e cliccando quindi sul punto di collocazione di una centralina attiva (triangolo verde), è possibile ottenere informazioni sui rilevamenti in corso.


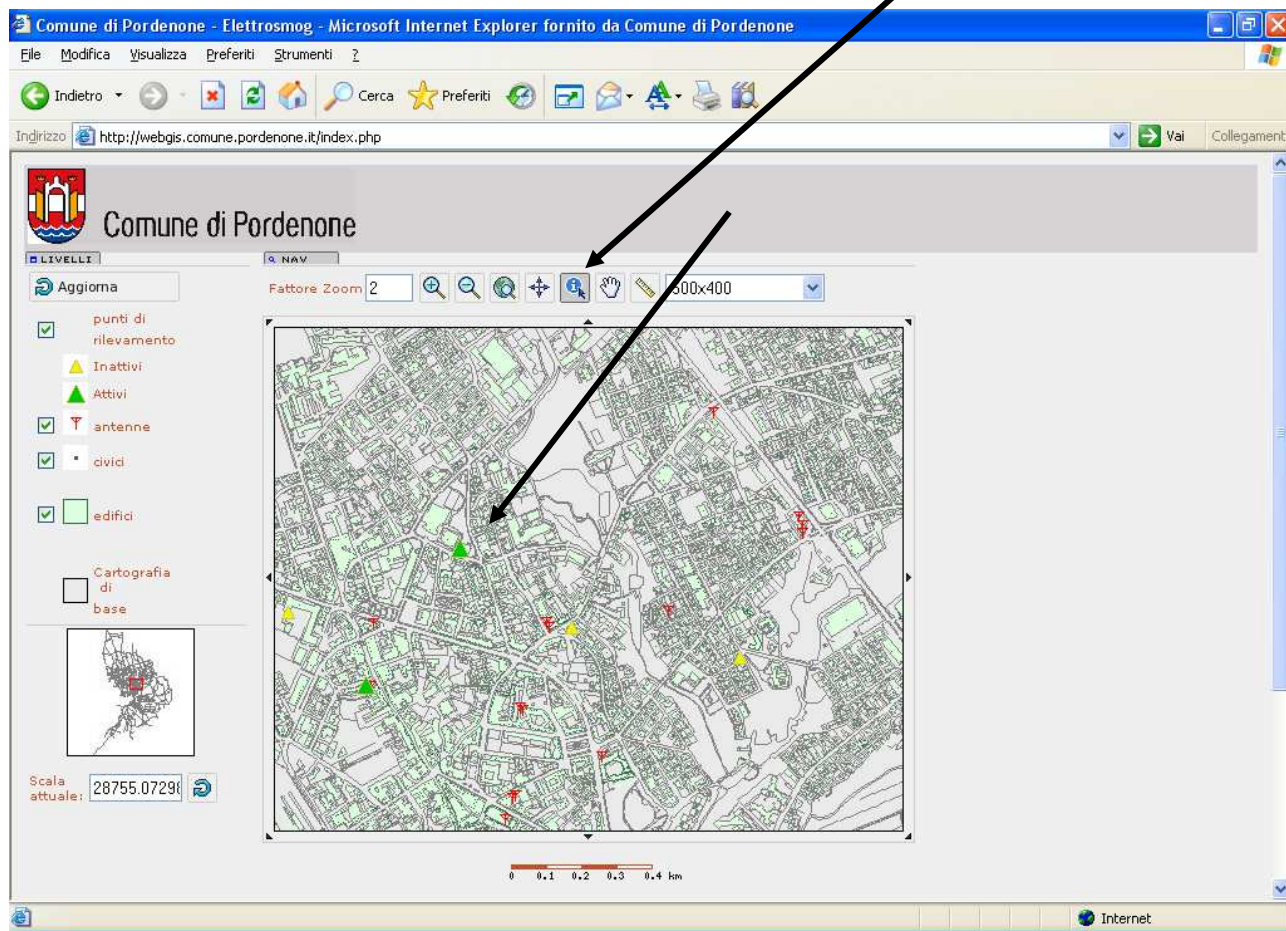


Prima appare un'icona di identificazione della collocazione della centralina e dello stato della stessa (attiva significa che il rilevamento è in corso) – SI AVVERTE, CHE PER MOTIVI TECNICI, LE CENTRALINE RISULTANO VISIBILI SOLO SEI GIORNI DOPO LA LORO COLLOCAZIONE.

Cliccando sull'icona "dettagli rilevazioni" si apre il grafico che riporta i valori di campo elettromagnetico misurati in quel sito.

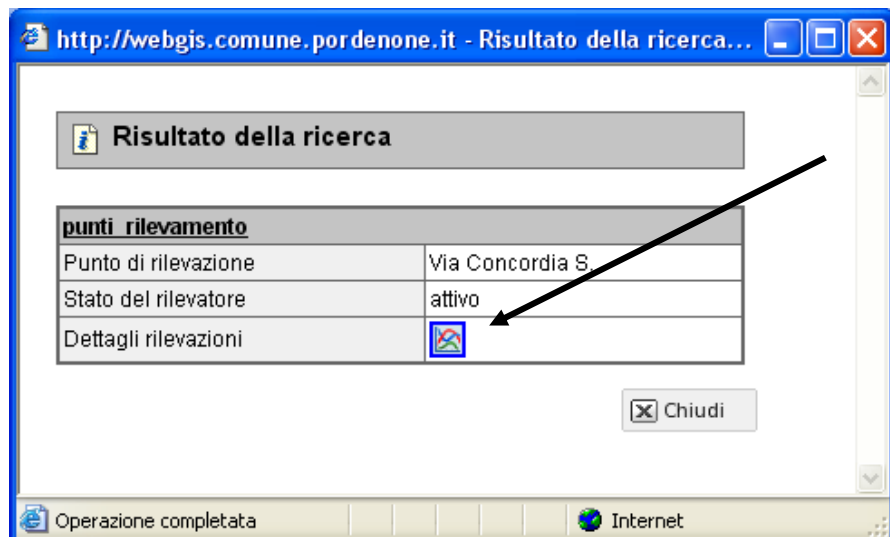

E' possibile consultare i dati relativi alle singole giornate del periodo oggetto di monitoraggio – l'ultimo grafico (pubblicato on line dopo le ore 12.00 di ogni giorno) è quello relativo alla giornata precedente

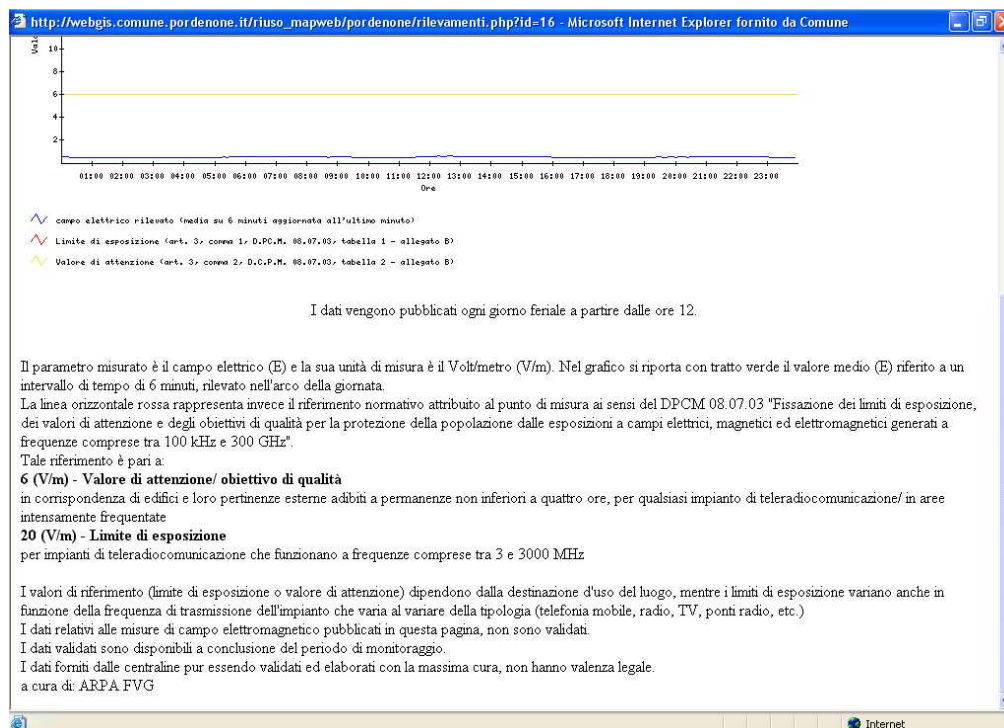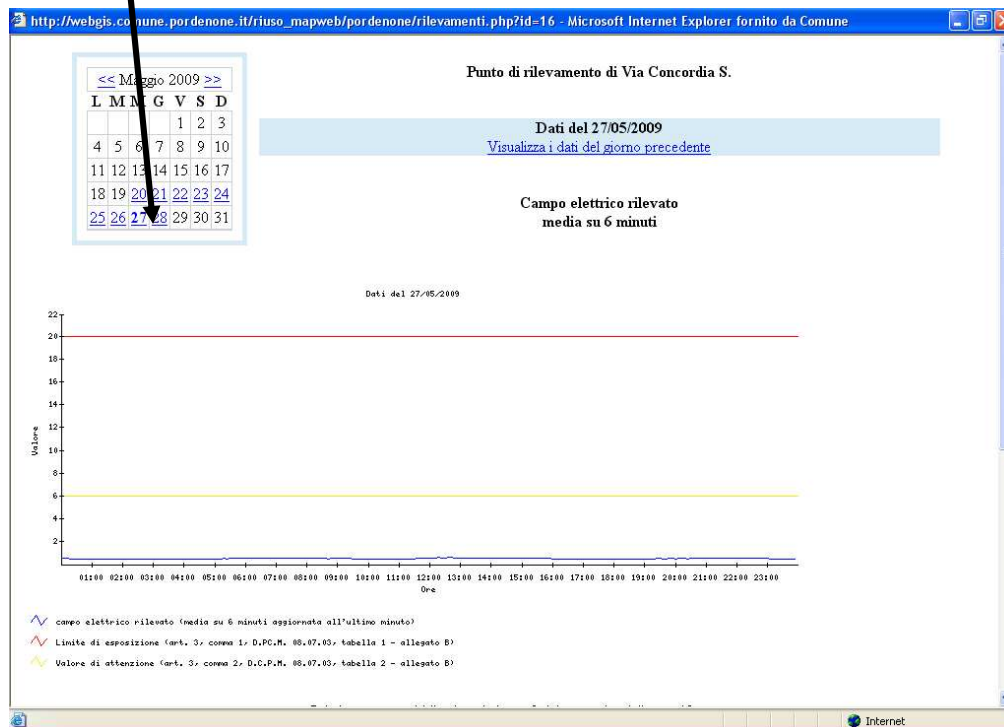

E' riportata sotto il grafico una legenda esplicativa con i riferimenti normativi e i rispettivi limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità (evidenziati anche graficamente).

SI EVIDENZIA CHE:

- PER EDIFICI E LORO PERTINENZE ESTERNE ADIBITI A PERMANENZE DI PERSONE NON INFERIORI A QUATTRO ORE IL VALORE DI RIFERIMENTO E' PARI A 6 volt/metro (TRATTO GIALLO);
- PER EDIFICI CON PERMANENZA DELLE PERSONE INFERIORE ALLE QUATTRO ORE IL VALORE DI RIFERIMENTO E' PARI A 20 volt/metro (TRATTO ROSSO).