



## Magazzino Comunale


### DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

<b>Indirizzo:</b>	Vial Rotto
<b>Note di posizionamento:</b>	area esterna recintata del magazzino comunale
<b>Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003</b>	<b>6 V/m</b> per il campo elettrico
<b>Periodo di monitoraggio:</b>	dal 20.01.2009 all' 11.02.2009
<b>Codice centralina:</b>	WJ31128
<b>Descrizione dell'area intorno al sito:</b> 6 impianti di telefonia mobile nel raggio di 500 m circa 1 impianto DVB-H nel raggio di 500 m circa	

### RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	<b>0.7</b>	1.1

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

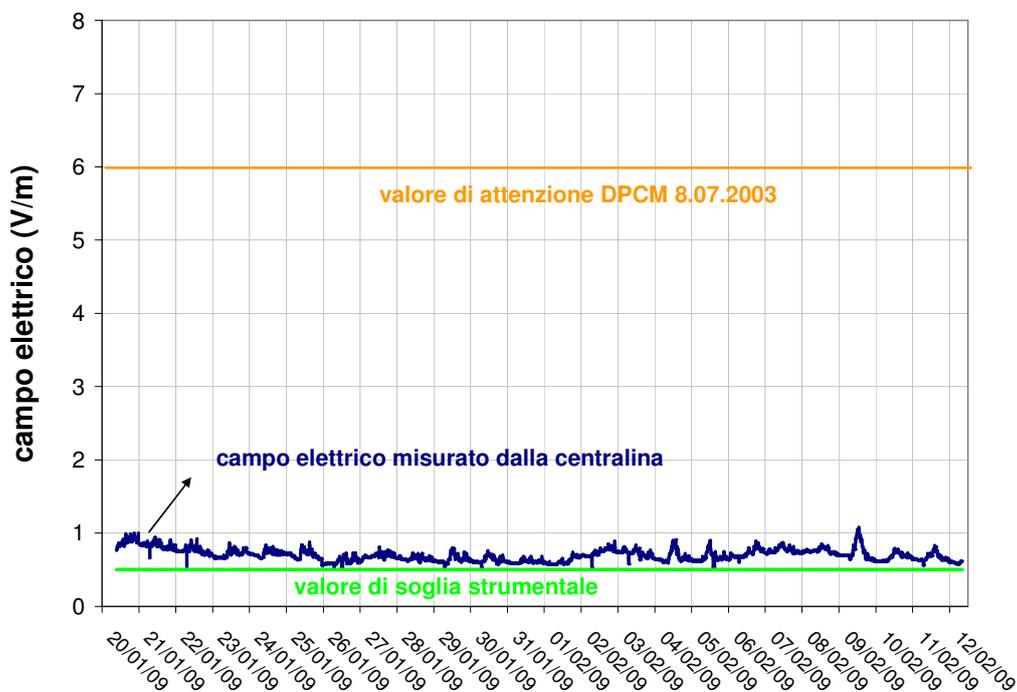

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003.