



Residence Italia


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Piazza Costantini
Note di posizionamento:	Lastrico solare Residence Italia
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	20 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 09.03.2010 al 15.04.2010
Codice centralina:	WJ31132
Descrizione dell'area intorno al sito: 10 impianti di telefonia mobile, 3 impianti radio e un impianto DVB-H nel raggio di 500 m	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.7	1.27	2.29

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

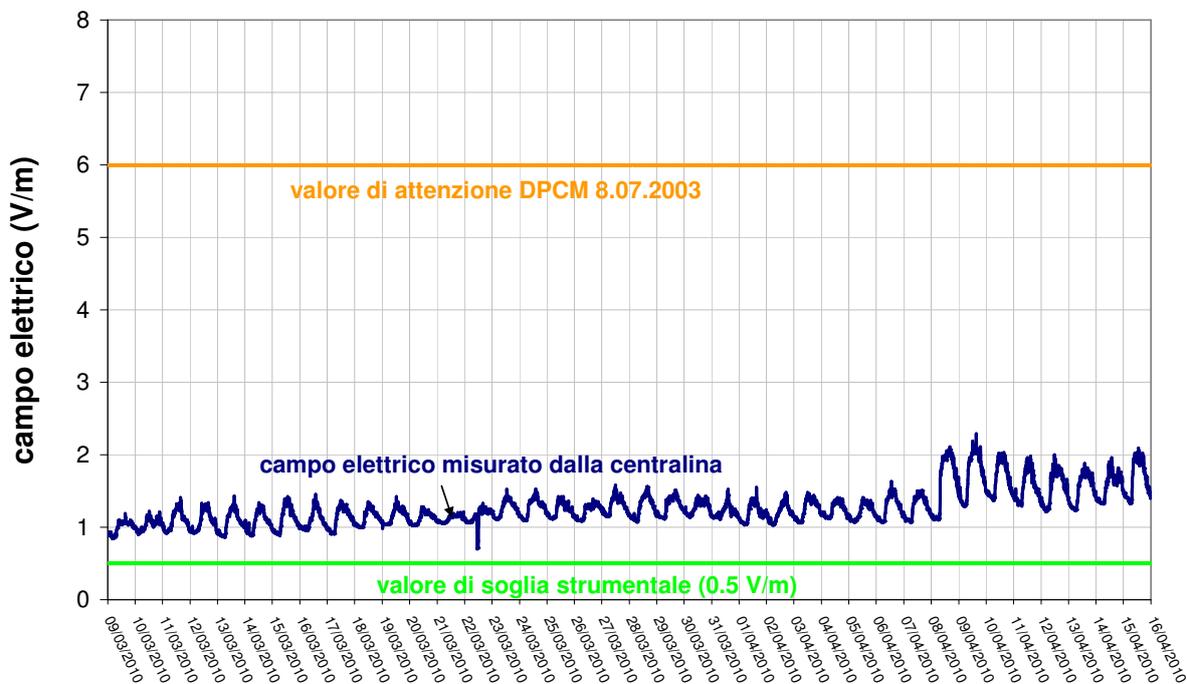

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.