



Teatro Verdi


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Viale Martelli – Teatro Verdi
Note di posizionamento:	Copertura edificio
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	20 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 24.07.2009 al 09.09.2009
Codice centralina:	WJ31131
Descrizione dell'area intorno al sito: 5 impianti di telefonia mobile nel raggio di 500 m circa di cui tre a meno di 100 m e 3 emittenti radiofoniche	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	2.31	2.95

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

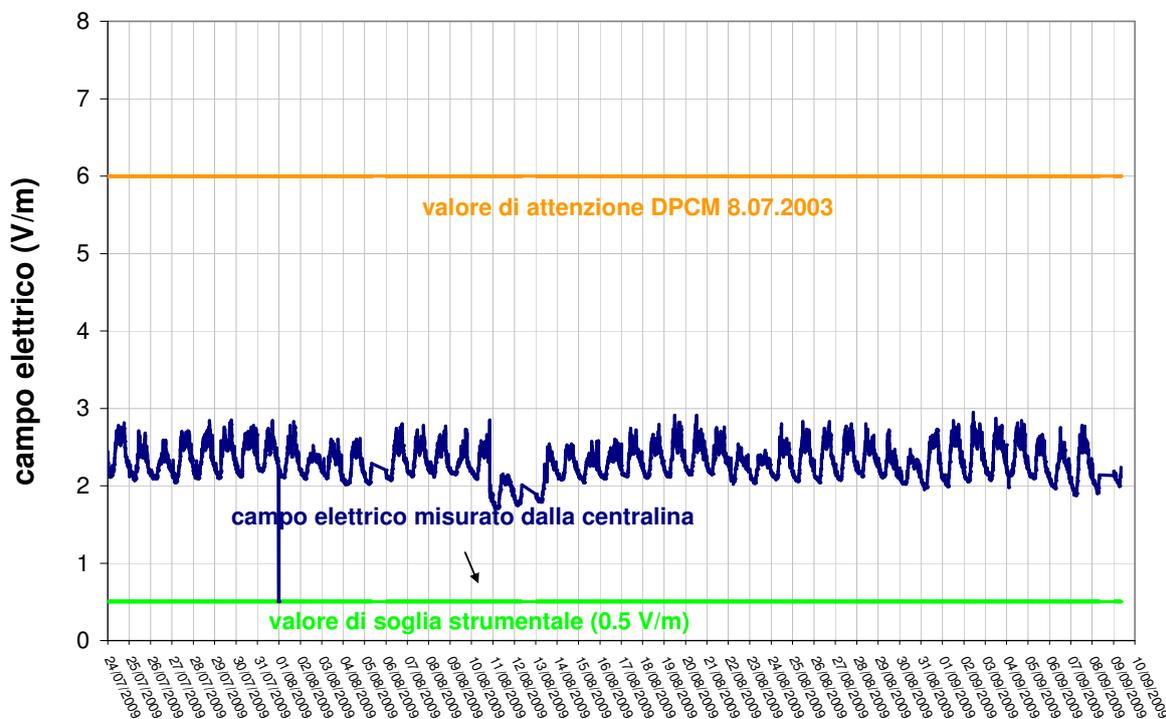

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.