



## Via De Carli


### DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

<b>Indirizzo:</b>	Via De Carli
<b>Note di posizionamento:</b>	Giardino abitazione
<b>Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003</b>	<b>6 V/m</b> per il campo elettrico
<b>Periodo di monitoraggio:</b>	dal 11.06.2010 al 05.07.2010
<b>Codice centralina:</b>	WJ31131
<b>Descrizione dell'area intorno al sito:</b> 6 impianti di telefonia mobile nel raggio di 500 m di cui 3 a meno di 100 m in piena visibilità	

### RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.58	<b>0.86</b>	1.49

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

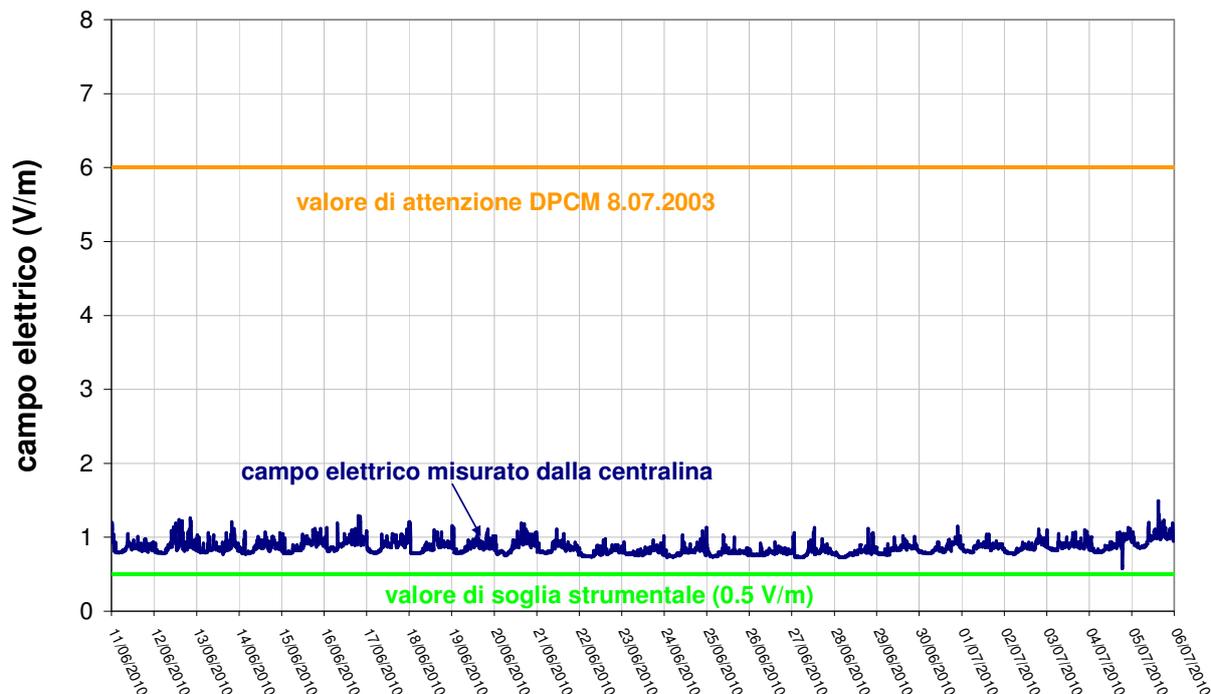

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.