



Sede ARPA


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

| | |
|---|---------------------------------|
| Indirizzo: | Via delle Acque |
| Note di posizionamento: | Lastrico solare della sede ARPA |
| Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003 | 20 V/m per il campo elettrico |
| Periodo di monitoraggio: | dal 16.10.2009 al 18.11.2009 |
| Codice centralina: | WJ31132 |
| Descrizione dell'area intorno al sito: 1 impianto radiofonico nel raggio di 500 m | |

RISULTATI DELLE MISURE

| CAMPO ELETTRICO (V/m) | | |
|-----------------------|-------|---------|
| MINIMO | MEDIA | MASSIMO |
| 0.50 | 0.51 | 0.76 |

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

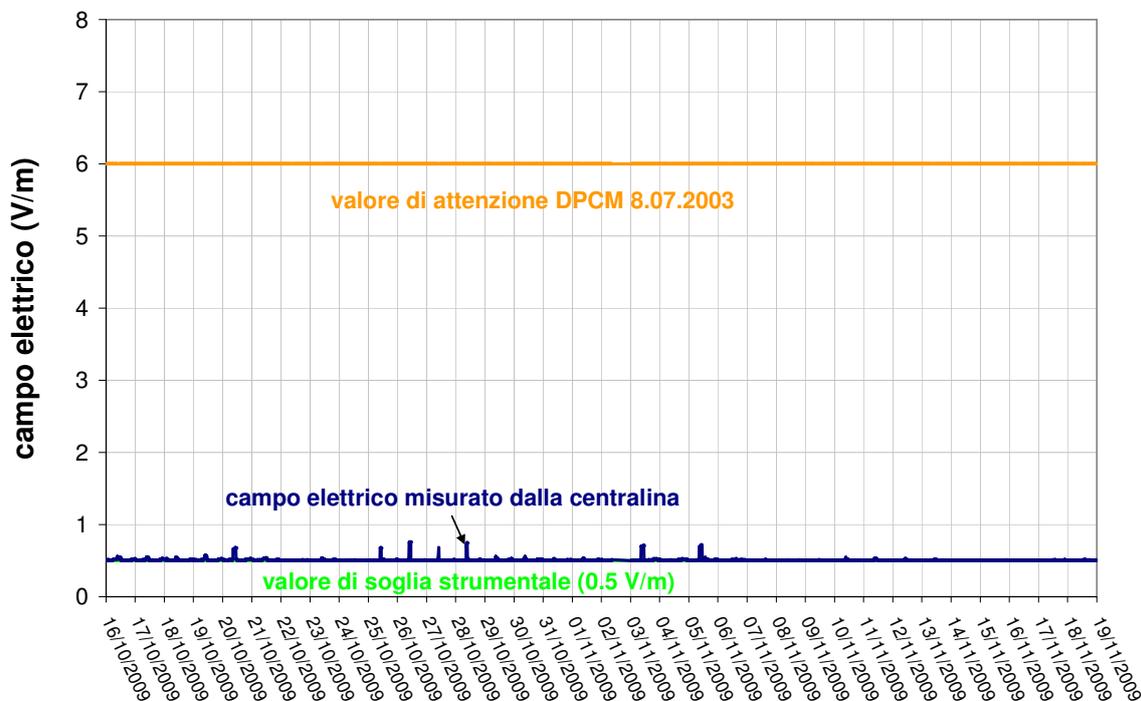

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.