



Via Fantuzzi


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via Fantuzzi
Note di posizionamento:	Terrazza abitazione
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 21.01.2011 al 02.03.2011
Codice centralina:	WJ31124
Descrizione dell'area intorno al sito: 5 impianti di telefonia mobile e 1 impianto DVB-H nel raggio di 500 m circa	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.50	0.52	0.73

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

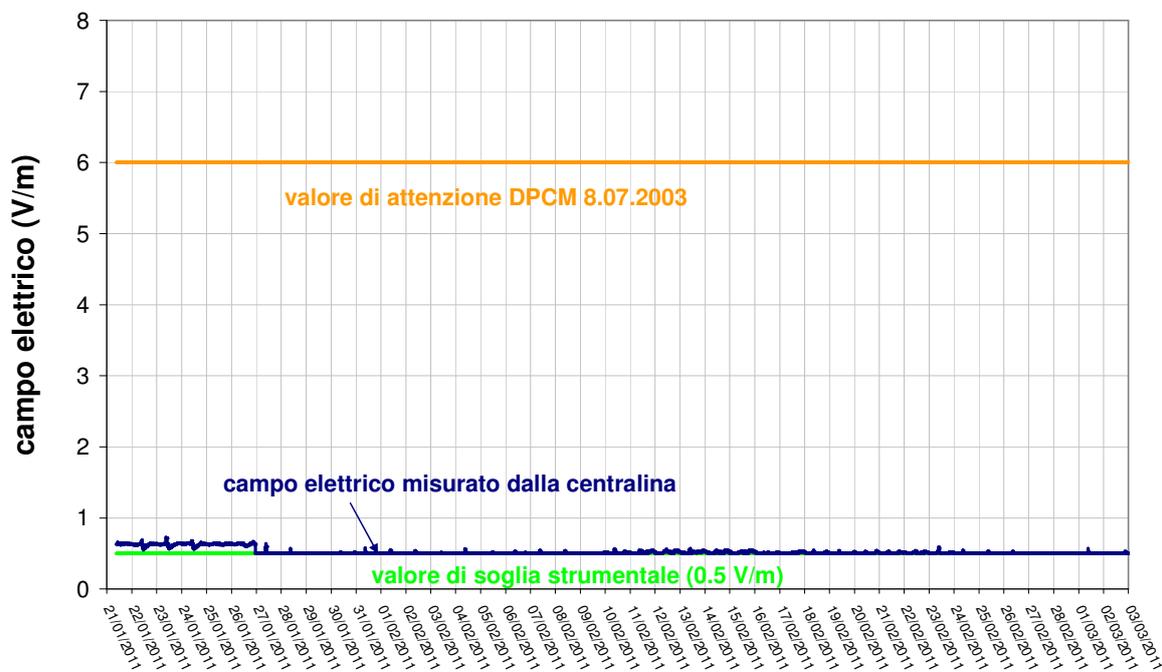

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.