



Via Fiamme Gialle


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via Fiamme Gialle
Note di posizionamento:	Giardino scuola dell'infanzia
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 14.04.2010 al 05.05.2010
Codice centralina:	WJ31131
Descrizione dell'area intorno al sito: 5 impianti di telefonia mobile, 1 impianto DVB-H e 1 impianto DAB nel raggio di 500 m	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	0.5	0.54

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

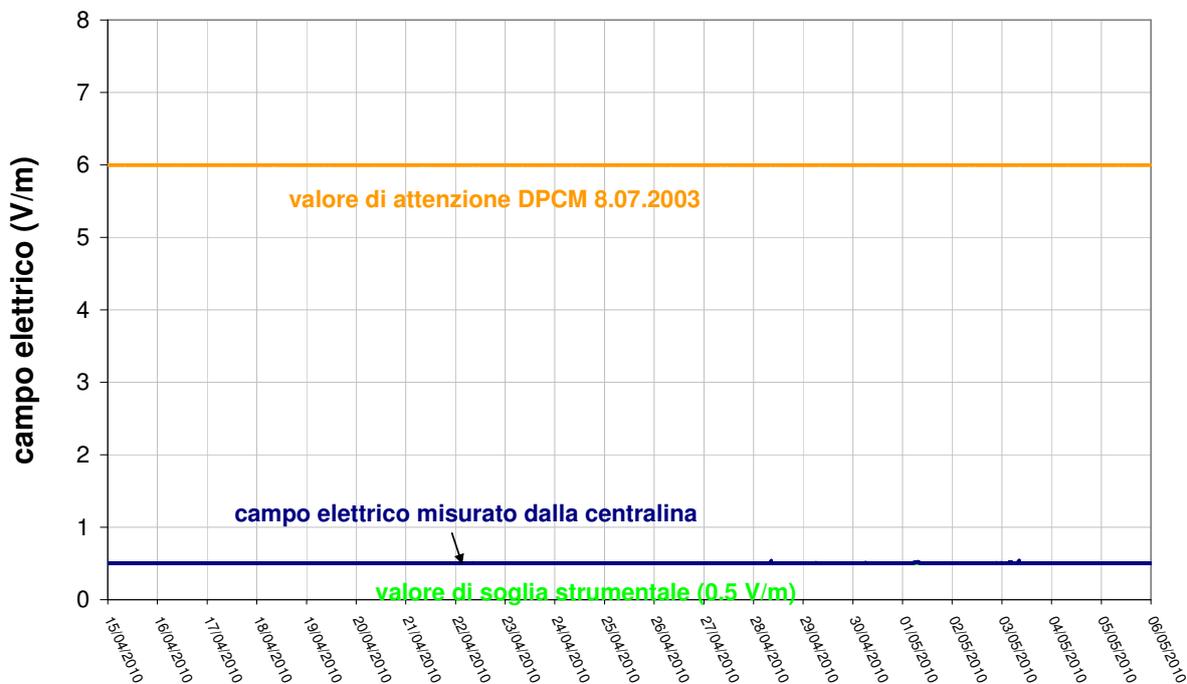

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.