



Via Galilei


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via Galilei
Note di posizionamento:	Terrazza abitazione privata
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 03.12.2010 al 03.01.2011 (non ci sono dati dal 9 al 15 dicembre e dal 25 dicembre al 3 gennaio 2011 per problemi tecnici delle centraline)
Codice centralina:	WJ31117 - WJ31128
Descrizione dell'area intorno al sito: 3 impianti di telefonia mobile nel raggio di 500 m circa	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.61	0.73	0.90

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

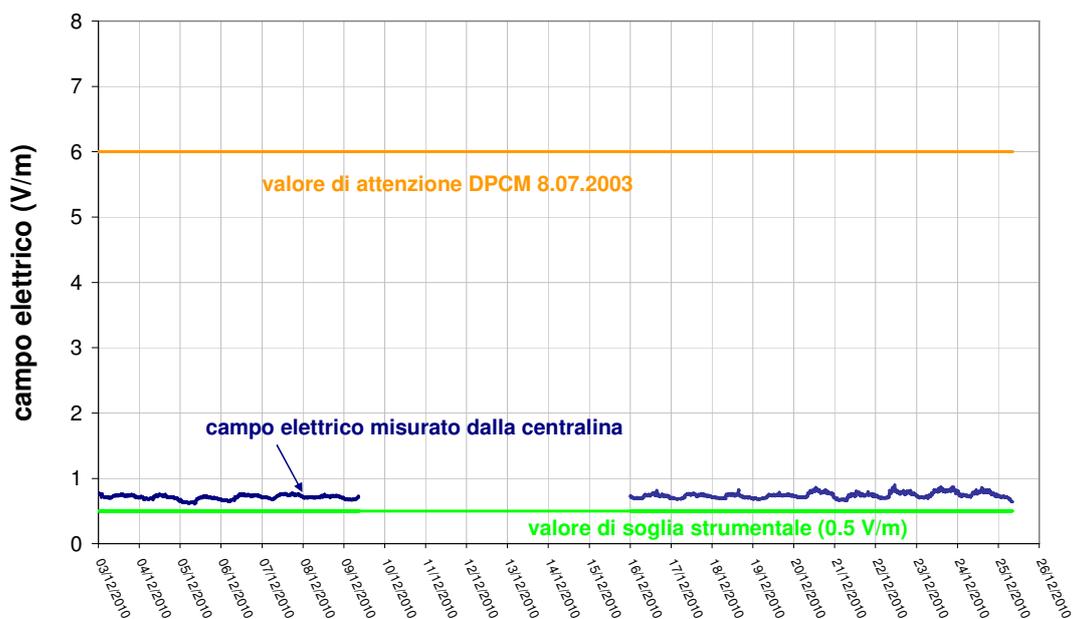

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.