



## Viale Martelli 36


### DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

<b>Indirizzo:</b>	Viale Martelli 36
<b>Note di posizionamento:</b>	Terrazza abitazione
<b>Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003</b>	<b>6 V/m</b> per il campo elettrico
<b>Periodo di monitoraggio:</b>	dal 17.04.2010 al 05.05.2010
<b>Codice centralina:</b>	WJ31132
<b>Descrizione dell'area intorno al sito:</b> 4 impianti di telefonia mobile (di cui 2 in piena visibilità) e 1 impianto DVB-H nel raggio di 500 m	

### RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
1.65	<b>2.11</b>	2.49

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

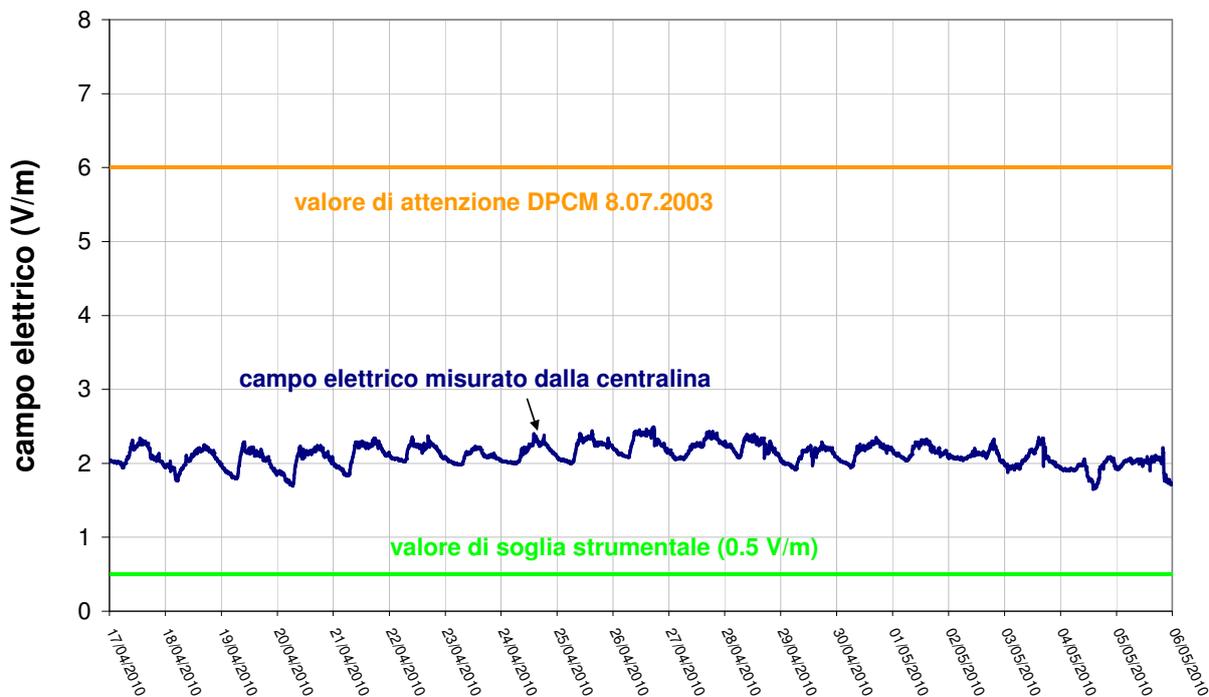

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.