



## Viale Trento

### DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE


<b>Indirizzo:</b>	Viale Trento
<b>Note di posizionamento:</b>	Terrazza appartamento
<b>Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003</b>	<b>6 V/m</b> per il campo elettrico
<b>Periodo di monitoraggio:</b>	dal 07.07.2010 al 05.08.2010
<b>Codice centralina:</b>	WJ31132
<b>Descrizione dell'area intorno al sito:</b> 2 impianti di telefonia mobile nel raggio di 100 m in piena visibilità; altri 6 impianti di telefonia mobile, 1 impianto DVBH e 3 impianti radiofonici nel raggio di 500 m	

### RISULTATI DELLE MISURE

#### CAMPO ELETTRICO (V/m)

MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.69	<b>0.86</b>	1.04

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

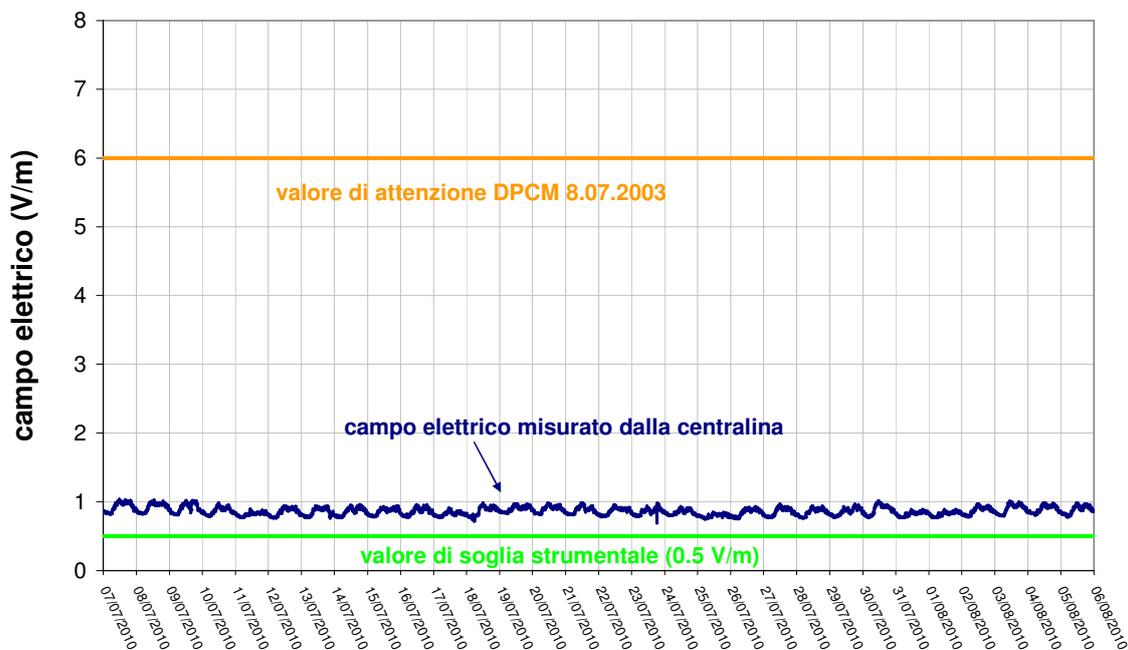

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.