



Via Budoia


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via Budoia
Note di posizionamento:	Giardino abitazione
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 07.08.2010 al 15.09.2010
Codice centralina:	WJ31132
Descrizione dell'area intorno al sito: 1 impianto di telefonia mobile nel raggio di 500 m	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.50	0.52	0.66

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

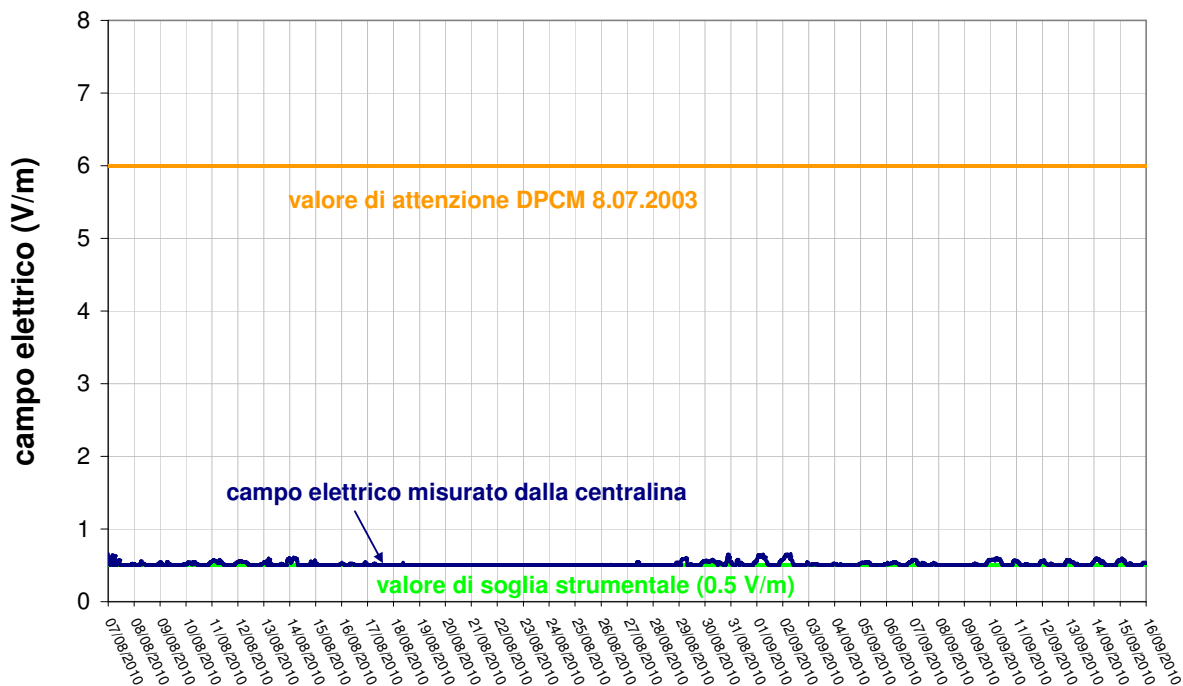

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.