



Via Damiano Chiesa


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via Damiano Chiesa
Note di posizionamento:	Terrazza appartamento ultimo piano
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 18.06.2009 al 28.07.2009
Codice centralina:	WJ31117
Descrizione dell'area intorno al sito: 1 impianto di telefonia mobile a circa 30 m in piena visibilità e 1 impianto di telefonia mobile a 500 m circa	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	0.5	1.42

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

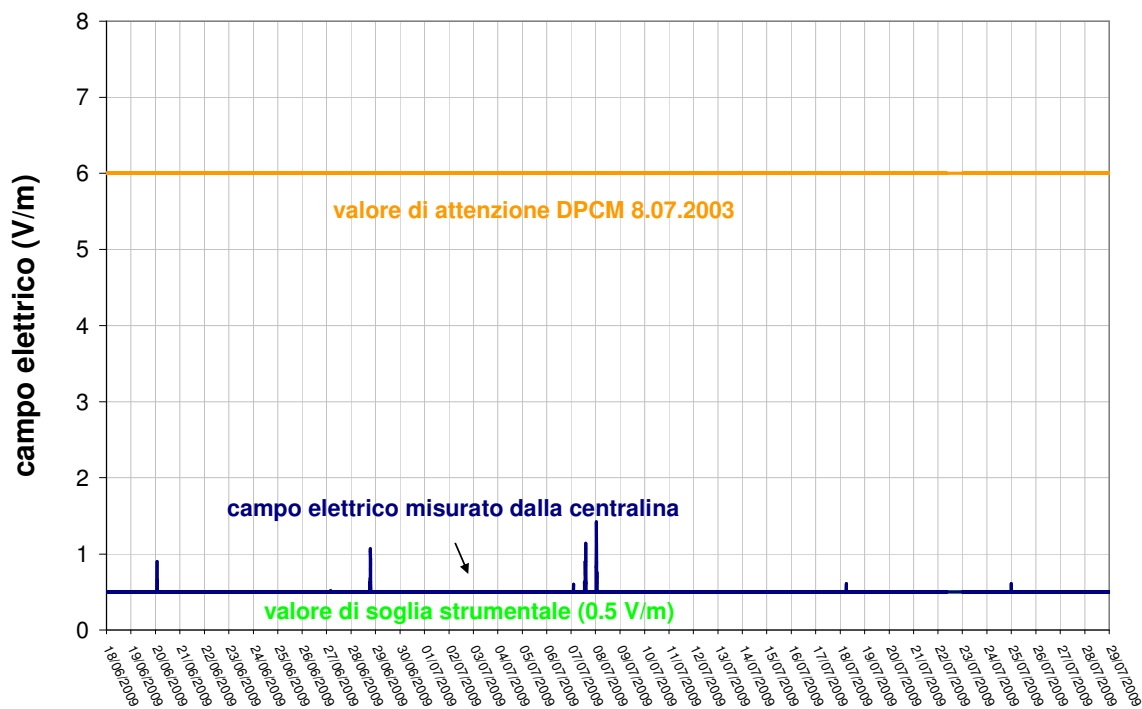

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.