



Via della Ferriera


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via della Ferriera
Note di posizionamento:	Terrazza abitazione privata
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 23.12.2010 al 30.01.2011
Codice centralina:	WJ31117
Descrizione dell'area intorno al sito: 4 impianti di telefonia mobile nel raggio di 500 m circa	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.69	0.96	1.50

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

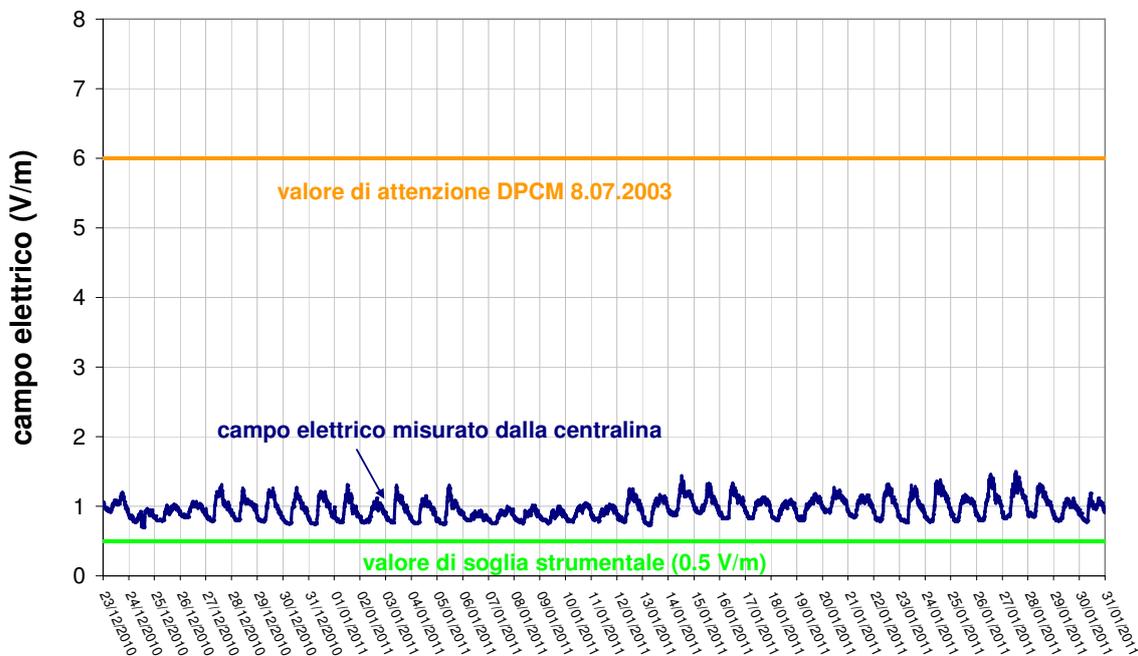

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.