



## Via De Paoli – parziale 6


### DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

<b>Indirizzo:</b>	Via De Paoli, 5
<b>Note di posizionamento:</b>	Lastrico solare
<b>Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003</b>	20 V/m per il campo elettrico
<b>Periodo di monitoraggio:</b>	dal 01.07.2010 al 30.09.2010
<b>Codice centralina:</b>	WJ31128
<b>Descrizione dell'area intorno al sito:</b> impianto radiofonico a meno di 20 m in piena visibilità 5 impianti di telefonia mobile e 1 microcella nel raggio di 500 m circa	

### RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.71	0.91	1.98

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

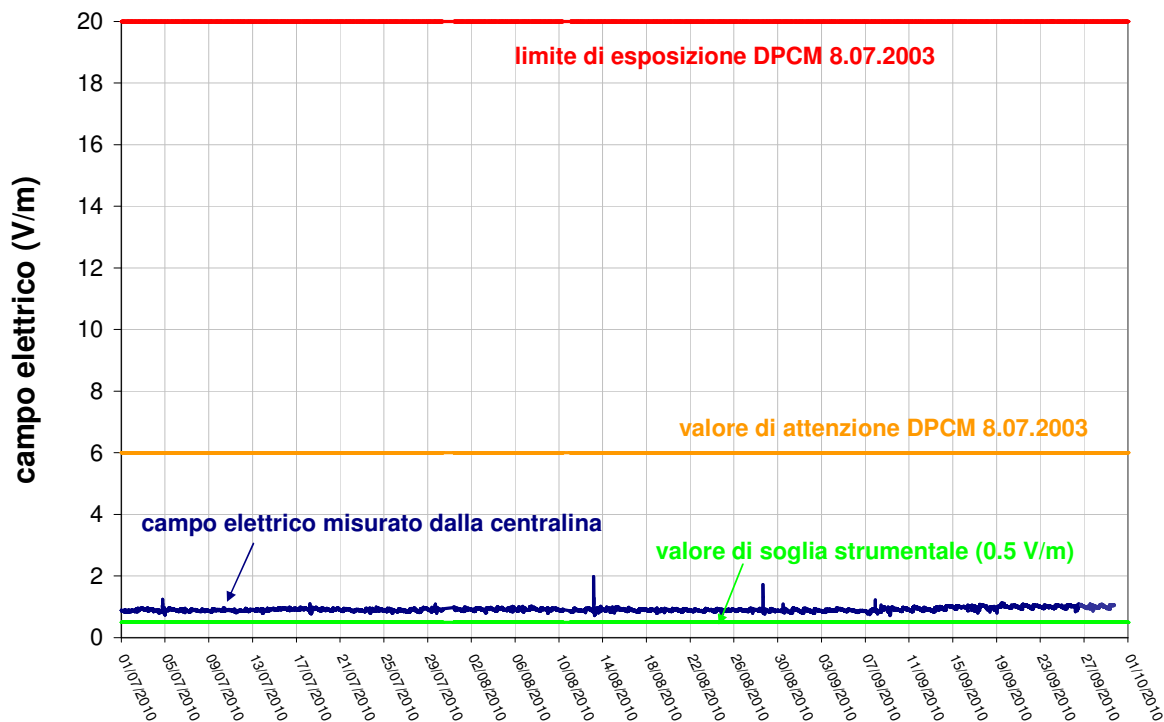

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.