



Via De Paoli – parziale 7


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Via De Paoli, 5
Note di posizionamento:	Lastrico solare
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	20 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 01.10.2010 al 16.11.2010
Codice centralina:	WJ31128
Descrizione dell'area intorno al sito: impianto radiofonico a meno di 20 m in piena visibilità 5 impianti di telefonia mobile e 1 microcella nel raggio di 500 m circa	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.54	0.94	1.76

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

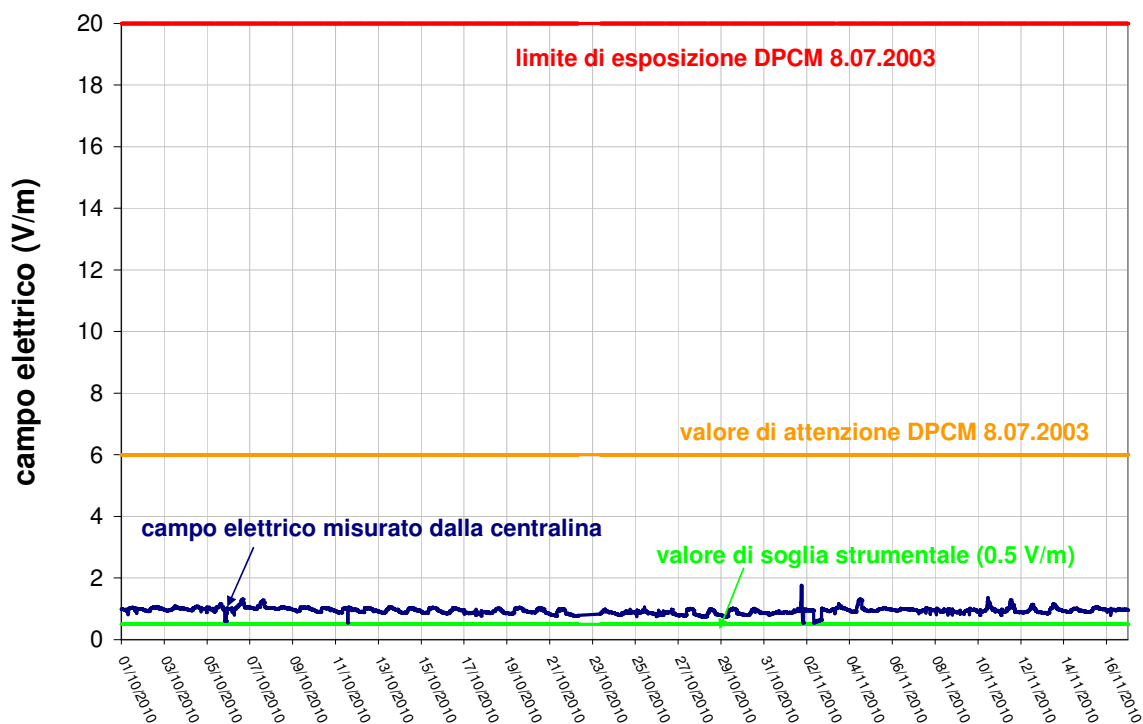

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.