



Viale Grigoletti


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	Viale Grigoletti
Note di posizionamento:	Terrazza interna condominio
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 16.10.2009 al 18.11.2009
Codice centralina:	WJ31131
Descrizione dell'area intorno al sito: 3 impianti di telefonia mobile e 1 impianto DVBH nel raggio di 500 m	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.50	0.54	0.63

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

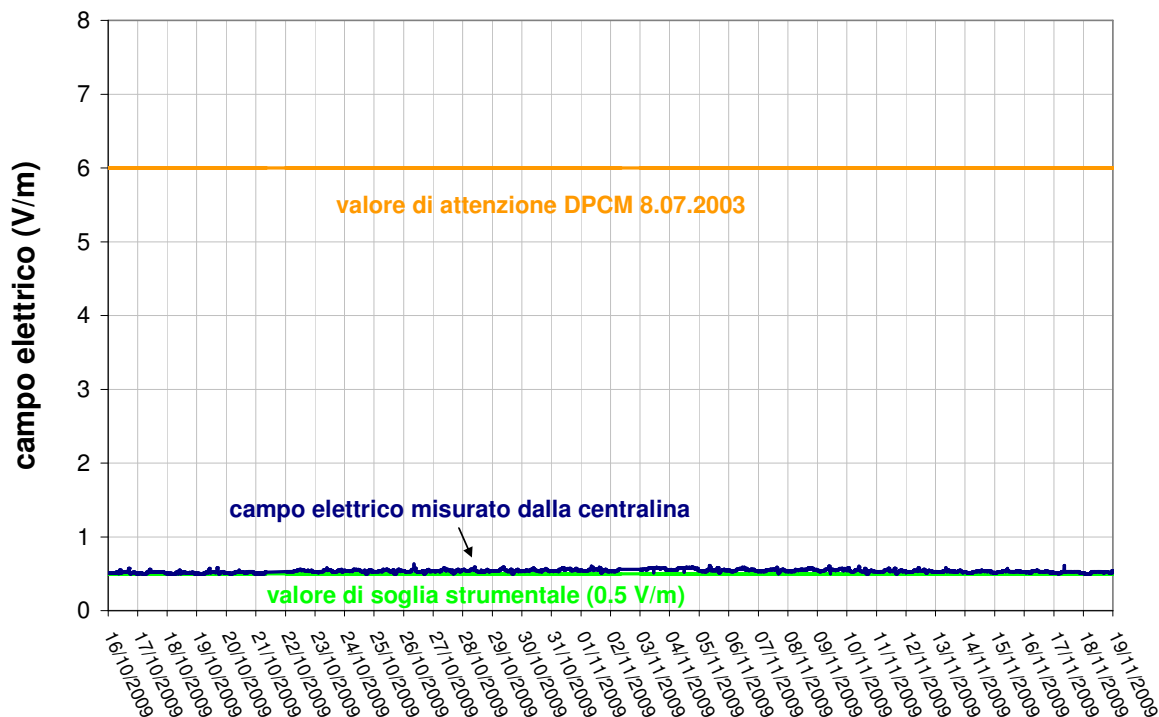

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il limite di esposizione, il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.