



## Viale Grigoletti


### DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

<b>Indirizzo:</b>	Viale Grigoletti – Don Bosco
<b>Note di posizionamento:</b>	Terrazza 1° piano
<b>Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003</b>	<b>6 V/m</b> per il campo elettrico
<b>Periodo di monitoraggio:</b>	dal 12.03.2009 al 15.04.2009
<b>Codice centralina:</b>	WJ31117
<b>Descrizione dell'area intorno al sito:</b> 4 impianti di telefonia mobile e 1 impianto radiofonico nel raggio di circa 500 m	

### RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	<b>0.52</b>	0.6

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

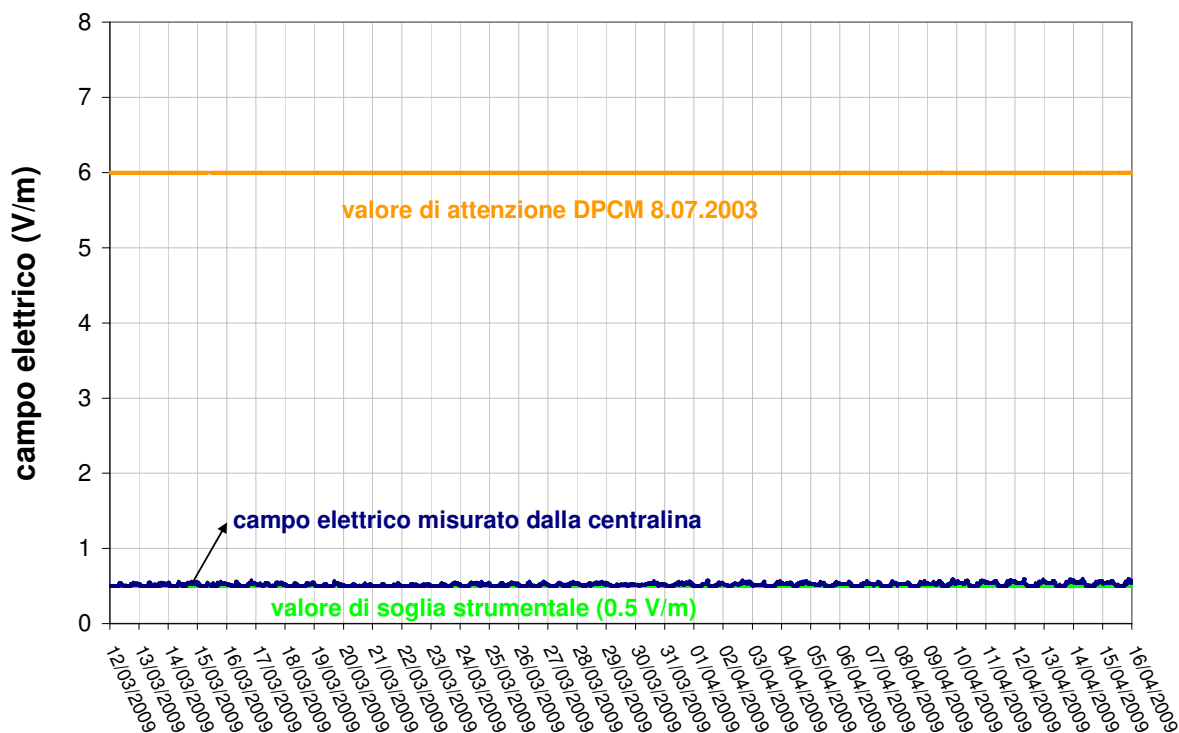

### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità del DPCM 8 luglio 2003.