



Via Valle


DATI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE

Indirizzo:	via Valle – Scuola Elementare
Note di posizionamento:	Terrazzo 1° piano
Limite previsto dal DPCM 8 luglio 2003	6 V/m per il campo elettrico
Periodo di monitoraggio:	dal 13.02.2009 al 10.03.2009
Codice centralina:	WJ31131
Descrizione dell'area intorno al sito: 2 impianti di telefonia mobile nel raggio di 500 m circa	

RISULTATI DELLE MISURE

CAMPO ELETTRICO (V/m)		
MINIMO	MEDIA	MASSIMO
0.5	0.5	0.5

Grafico del campo elettrico misurato durante la campagna di monitoraggio

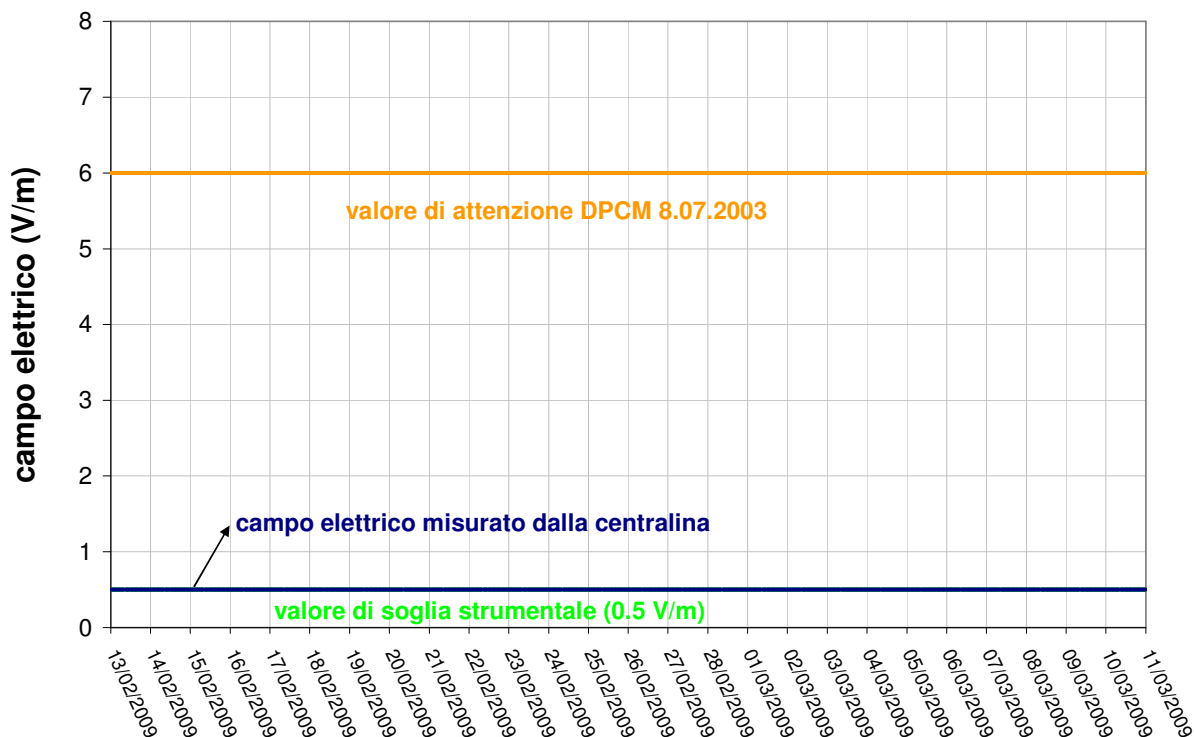

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo di monitoraggio i valori di campo elettrico registrati rispettano i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003.